



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 010487

код ОК 034-2014: 27.90.33

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21а. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru. См. приложение №1: бланк № ПС 007666.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты, в составе см. приложение №2: бланки №№ ПС 007667, ПС 007668, ПС 007669, смонтированные в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0064-2024 «Огнестойкие кабельные линии» от 01.07.2025. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара, см. приложение №3: бланки №№ ПС 007670, ПС 007671, ПС 007672, ПС 007673, ПС 007674, ПС 007675, ПС 007676, ПС 007677, ПС 007678.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0218-С от 18.12.2025, ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технический регламент по монтажу ТРМ 0064-2024 от 01.07.2025; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 201155 от 31.05.2024 по 30.05.2027, выдан органом по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС», номер аттестата аккредитации № RA.RU.13НВ08 от 07.01.2023.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.12.2025 ПО 24.12.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

О.Г. Афанасьев

(подпись)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007666

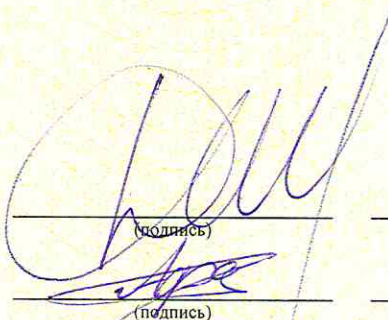
Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКАБ» (ООО «ИНКАБ»)	Место нахождения: 614532, Пермский край, Пермский р-н, д. Нестюково, ул. Придорожная, дом № 2. Место осуществления деятельности: 614532, Пермский край, Пермский р-н, д. Нестюково, ул. Придорожная, дом № 2. Телефон +7(342)211-41-41. Адрес электронной почты: mail@incab.ru
Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)	Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21а. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

И.И. Далгин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00610

№ ПС 007668

Приложение №2

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты, выполненные по
Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 от 01.07.2025 г., в составе:

Кабеленесущие системы производства АО «ДКС».

1. Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, товарный знак «S5 COMBITECH»; толщиной стали от 0,7 мм до 2 мм, высотой от 35 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм, выпускаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок. Часть 1»;
2. Аксессуары для лотков кабельных металлических перфорированных и неперфорированных, товарный знак «S5 COMBITECH», выпускаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004-01 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок. Приложение Д, Приложение Е, Приложение Ж, Приложение И, Приложение К. Часть 2»;
3. Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним, товарный знак «F5 COMBITECH»; диаметром проволоки 4 и 5 мм, высотой от 30 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм, выпускаемые по ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок»;
4. Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним, товарный знак «L5 COMBITECH»; толщиной лонжерона 1,2 мм и 1,5 мм, высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 200 мм до 600 мм, выпускаемые по ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок»;
5. Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним, товарный знак «I5 COMBITECH», толщиной стали от 1,5 мм до 2 мм, высотой от 50 мм до 150 мм, шириной от 100 мм до 1000 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем»;
6. Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки и аксессуары к ним, товарный знак «I5 COMBITECH», толщиной стали от 0,8 мм до 2 мм, высотой от 30 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем»;
7. Опорные конструкции и монтажные устройства, серии B5 COMBITECH, выпускаемые по ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств»;
8. Система крепежа, товарный знак «M5 COMBITECH», выпускаемая по документации производителя;
9. Стальные трубы для электропроводок, товарный знак «COSMEC» (номинальным диаметром от 16 мм до 63 мм), в том числе держатели с крышкой 6044-xxx, выпускаемые по ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для электропроводок»;
10. Рукава металлические для электропроводок, товарный знак «COSMEC» (номинальным диаметром от 10 до 50 мм) и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 4833-051-47022248-2016 «Система рукавов металлических для электропроводок»;

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Дабинш

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007667

Приложение №2

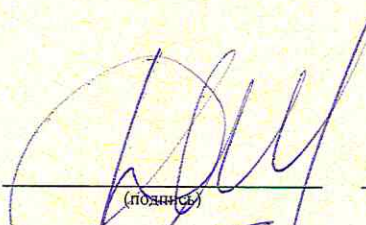
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты, выполненные по
Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 от 01.07.2025 г., в составе:

Кабеленесущие системы производства АО «ДКС».

11. Гибкие гофрированные трубы, серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) (номинальным диаметром от 16 мм до 50 мм) и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 2247-008-47022248-2002 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
12. Гибкие гофрированные трубы, серии «OCTOPUS» из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов (ПЛЛ) (номинальным диаметром от 16 мм до 50 мм) и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов»;
13. Гибкие гофрированные трубы, серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горение полипропилена (ПП), номинальным диаметром от 16 мм до 50 мм и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3491-010-47022248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
14. Гибкие гофрированные трубы из полиамида (ПА), номинальным диаметром от 7 мм до 48 мм и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида»;
15. Гладкие ПВХ трубы для электропроводок, номинальным диаметром от 16 мм до 63 мм и аксессуары к ним, серии «EXPRESS», в том числе держатели металлические односторонние и двусторонние, серий 533xx, HxxDNxxxx, HxxDWN, HxxSWN, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
16. Короба, серий «In-liner Classic» и «In-liner Front» из электроизоляционного материала, типоразмерами: ширина, от 25 мм до 200 мм, высота от 25 мм до 80 мм, и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
17. Закlepка резьбовая, стальная, цилиндрическая M4, M5, M6, M8, выпускаемая по документации производителя.
18. Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 мм до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинш

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007669

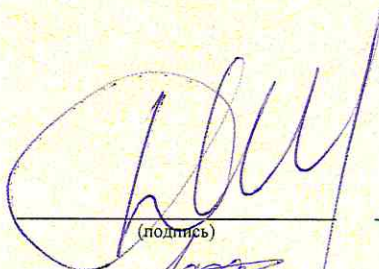
Приложение №2

2. Кабельная продукция производства ООО «ИНКАБ»:

- Кабели оптические, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом оптических волокон от 1 до 864, в том числе с дополнительным силовым элементом, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия» с изм. 1-16, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF;
- Кабели оптические, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом оптических волокон от 1 до 576, с центральным силовым элементом, в том числе бронированные, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2010 «Кабели связи оптические. Технические условия» с изм. 1-24, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF;
- Кабели связи оптические, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом оптических волокон от 1 до 864, торговой марки «Инкаб», с силовым элементом из стеклонитей, в оболочке из полимерного материала, не содержащего галогенов, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия» с изм. 1-15, марок: ОБК-С-нг(A)-FRHF;
- Кабели связи оптические, бронированные и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с количеством оптических волокон от 1 до 864, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия», марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx;
- Кабели связи оптические, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с числом одномодовых или многомодовых волокон от 1 до 576, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия», марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далгин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007670

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 от 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособность и не менее (мин)
1.	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx	При горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПЛЛ, ПП) серии «ОСТОПУС». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH или с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	49
	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF		67
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		89
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		77
2.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали серии «COSMEC». Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних серии 53xx и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH или с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм	75
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		68
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		120

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007671

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности не менее (мин)
3.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами серий «In-liner Classic» и «In-liner Front». Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH или с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	86
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		75
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		71
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		74
4.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в стальных трубах серии «COSMEC». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxSWH (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH или с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	95
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		75
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007672

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
5.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ товарный знак «EXPRESS». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH или с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	62
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		80
	Кабели оптические, марок: ОБП-У-нг(А)-FRHF, ОБП-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБП-В-нг(А)-FRHF, ОБП-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБП-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		95
6.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	120
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		55
	Кабели оптические, марок: ОБП-У-нг(А)-FRHF, ОБП-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБП-В-нг(А)-FRHF, ОБП-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБП-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБП-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		94

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007673

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
7.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При горизонтальной прокладке в проволочных лотках товарный знак «F5 COMBITECH» на опорных конструкциях и монтажных устройствах серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов M5 COMBITECH, закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	71
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		66
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		95
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		77
8.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При горизонтальной прокладке в лестничных лотках товарный знак «I5 COMBITECH» на опорных конструкциях и монтажных устройствах B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов M5 COMBITECH, закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	65
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		44
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		117
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		102

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинш

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007674

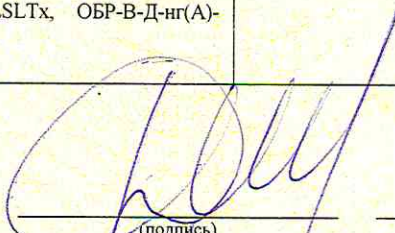

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности не менее (мин)
9.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной прокладке в листовых лотках товарный знак «I5 COMBITECH» на опорных конструкциях и монтажных устройствах серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов M5 COMBITECH, закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	108
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		95
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		121
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		120
10.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной прокладке в листовых лотках товарный знак «S5 COMBITECH» на опорных конструкциях и монтажных устройствах серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов M5 COMBITECH, закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	112
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		66
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		120

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007675

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности не менее (мин)
11.	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx	При горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПУЛ, ПП) серии «ОСТОРУС». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	41
	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF		100
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		95
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		57
12.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали серии «COSMEC». Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	115
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		77
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		106

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00610

№ ПС 007676

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-2024 01.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
13.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами серий «In-liner Classic» и «In-liner Front». Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	88
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		76
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		72
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		73
14.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в стальных трубах серии «COSMEC». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxSWH (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	100
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		78
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		51

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007677

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-202401.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
15.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ товарный знак «EXPRESS». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	107
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		98
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		121
16.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRHF, ТсОС-нг(A)-FRHF, ТсОС2-нг(A)-FRHF, ДПЛ-нг(A)-FRHF, ТсОЛ-нг(A)-FRHF, ДПС-нг(A)-FRHF, ДПС2-нг(A)-FRHF, ДАС-нг(A)-FRHF, ТОЛ-нг(A)-FRHF, ДПД-нг(A)-FRHF	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	80
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС-нг(A)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(A)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПС-нг(A)-FRLSLTx, ДПС2-нг(A)-FRLSLTx, ДАС-нг(A)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(A)-FRLSLTx, ДПД-нг(A)-FRLSLTx		66
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(A)-FRHF, ОБР-В-нг(A)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(A)-FRHF, ОБК-С-нг(A)-FRHF		120
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(A)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(A)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(A)-FRLSLTx		88

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00610

№ ПС 007678

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты, выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0064-202401.07.2025 г., на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ИНКАБ», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
17.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При вертикальной прокладке в лестничных лотках товарный знак «L5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Кабель фиксируется к ступенькам лотка при помощи кабельных держателей BHL. Максимальное расстояние между креплениями кабелей – 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене – 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	71
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		79
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		109
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		118
18.	Кабели оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRHF, ТсОС-нг(А)-FRHF, ТсОС2-нг(А)-FRHF, ДПЛ-нг(А)-FRHF, ТсОЛ-нг(А)-FRHF, ДПС-нг(А)-FRHF, ДПС2-нг(А)-FRHF, ДАС-нг(А)-FRHF, ТОЛ-нг(А)-FRHF, ДПД-нг(А)-FRHF	При вертикальной прокладке в листовых лотках товарный знак «S5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH. Кабель фиксируется к лотку при помощи держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS»). Максимальное расстояние между креплениями кабелей – 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене – 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	65
	Кабели связи оптические, марок: ТсПО-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС-нг(А)-FRLSLTx, ТсОС2-нг(А)-FRLSLTx, ТсОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПС-нг(А)-FRLSLTx, ДПС2-нг(А)-FRLSLTx, ДАС-нг(А)-FRLSLTx, ТОЛ-нг(А)-FRLSLTx, ДПД-нг(А)-FRLSLTx		44
	Кабели оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF, ОБР-У-Д-нг(А)-FRHF, ОБР-В-нг(А)-FRHF, ОБР-В-Д-нг(А)-FRHF, ОБК-С-нг(А)-FRHF		117
	Кабели связи оптические, марок: ОБР-У-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-У-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-нг(А)-FRLSLTx, ОБР-В-Д-нг(А)-FRLSLTx, ОБК-С-нг(А)-FRLSLTx		102

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбин

О.Г. Афанасьев

