



ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED MALL

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5. Светильник монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки.
- 1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Комплект для подвеса, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Распаковать светильник. Отвернуть зажим кабельной втулки, скрепляющий потолочную чашку с кронштейном и сдвинуть ее вниз по проводу.
- 4.3. Установить втулки подвеса и пластик потолочной чашки на поверхности потолка, продеть концы тросов через отверстия в крышках втулок подвеса и закрепить их во втулках.
- 4.4. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью: «L» – фаза, N – ноль,  – заземление.
- 4.5. Сдвинуть потолочную чашку вплотную к поверхности потолка и закрепить при помощи зажима кабельной втулки к потолочному пластику.
- 4.6. Подвесить светильник на тросах, вставив их свободные концы в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника.
- 4.7. Подсоединить провод, идущий от потолочного коннектора, к коннектору светильника в соответствии с указанной полярностью и зафиксировать его хомутом.
- 4.8. Аналогичным образом установить следующий в линии светильник (п. 4.2.-4.7.) для модификаций R, RD, C, CD – угловые модули для соединения в линию.
- 4.9. Установить пластиковый рассеиватель, вставив его наискосок и опустив одну из его длинных сторон.
- 4.10. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____


Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпуса и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

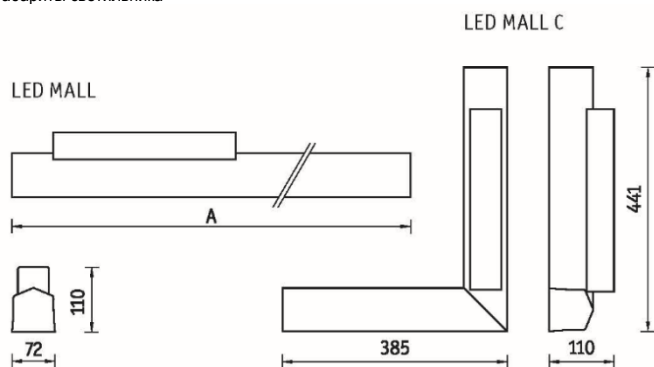

ENG

LLC "Lighting technologies production"

LED MALL lighting fixture

DATA SHEET

1. Function

- 1.1. Lighting fixture with semi-conductor light sources (KED) is intended for general lighting of the administrative-public facilities and designed for operation in 220 VAC B ($\pm 5\%$), 50 Hz ($\pm 2\%$). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97.
- 1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC according to GOST R 51318.
- 1.3. The lighting fixture is manufactured in CLm App4 design according to GOST 15150-69.
- 1.4. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.
- 1.5. The lighting fixture is installed at the ceiling surface by means of rope suspensions (max 2 m). Suspension system is included in the scope of supply.
- 1.6. Electric shock protection class – I.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs.	1
Suspension set, pcs	1
Package, pcs.	1
Data Sheet, pcs.	1

3. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

4. Codes for operation and installation

- 4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the "Rules of technical operation of consumers' electrical plants".
- 4.2. Unpack the lighting fixture. Loosen the cable clamp sleeve that fixes the ceiling cup with the support bracket and slide it down the wire.
- 4.3. Install the suspender bush sleeves and the mount of the ceiling cup on the ceiling surface, run the ends of the cable wires through the holes in the suspender bush sleeve covers and fix them in the bush sleeves.
- 4.4. Connect the power cord to the terminal block in accordance with the specified polarity: «L» – phase, N – null, $\oplus$ – grounding.
- 4.5. Move the ceiling cup close to the ceiling surface and fasten it with the cable sleeve clamp to the ceiling mount.
- 4.6. Adjust height and horizontal position of the hung lighting fixture.
- 4.7. Connect the wire, coming from the ceiling connector, to the connector of the lighting fixture in accordance with the specified polarity and fix it with clamp.
- 4.8. In the same way install the next lighting fixture in line (p.4.2.-4.7.) for modification R, RD, C, CD – angle modules for connection into line.
- 4.9. Install plastic diffuser, inserting it obliquely, lowering one of its long sides.
- 4.10. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-07 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector _____

Packer _____

The lighting fixture is certified.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.


6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Toll-free hot line: 8-800-333-23-77.

Dimensions of the lighting fixture

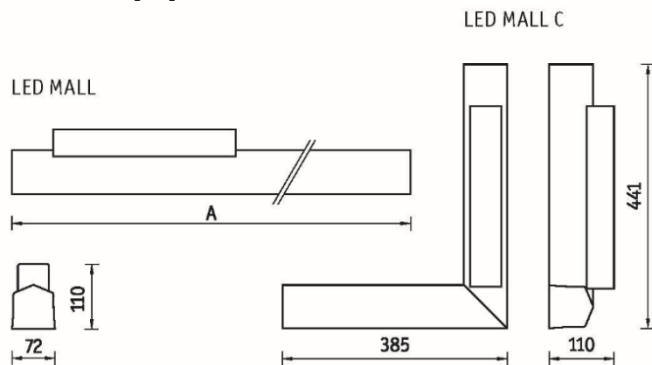

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

LED MALL шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

- 1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±5%), 50Гц (±2%) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы MEMCT 13109-97-ге сәйкес болуы керек.
- 1.2. Шамдал MEMCT P XЭК 60598-2-1, MEMCT P XЭК 60598-1 және MEMCT P 51318 бойынша ЭМУ қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
- 1.3. Шамдал MEMCT 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.
- 1.4. Шамдал MEMCT14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.
- 1.5. Шамдаларқанды аспаларда (максимум 2 метр) төбенің бетінде жөнделеді. Аспалардың жүйесі жеткізілім жиынтығына кіреді.
- 1.6. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – I.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана	1
Аспаға арналған жиынтық, дана	1
Орам, дана	1
Төлқұжат, дана	1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

- 4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.
- 4.2. Шамдалды орамнан алыңыз. Төбелік тостағаншаны кронштейнмен жалғайтын кабельді төлкенің қысқышын бұрап, оны сым бойымен төмен қарай жылжыту керек.
- 4.3. Аспаның төлкелері мен төбелік тостағаншаның пластигін төбенің бетіне орнатып, қақпақшалардағы тесіктер арқылы сым арқанның ұшын аспаның төлкелеріне кіргізіп, оларды төлкелерде бекітіңіз.
- 4.4. Желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай қосыңыз: «L» – фаза, N – нөл,  – жерге тұйықтау.
- 4.5. Төбелік тостағаншаны төбенің бетіне тақап, кабельді төлкенің қысқышы көмегімен төбелік пластикке бекітіңіз.
- 4.6. Сым арқандардың бос ұштарын грипเปอร์лерге (өзі қысылатын ұстағыштар) енгізу арқылы шамдалдарды іліңіз. Ілінген шамдалдың биіктігі мен көлденең бағытын реттеңіз.
- 4.7. Төбелік коннектордан шамдалдың коннекторына қарай баратын өткізгішті көрсетілген полярлыққа сәйкес жалғап, оларды қамытпен бекітіңіз.
- 4.8. R, RD, C, CD шамдалдарының (4.2.-4.7. тармақ) түрлері үшін бұрыштық модульдерді желіге қосу үшін келесі желілерге сәйкес түрде орнатыңыз.
- 4.9. Пластикті шашыратқышты қиғаштап қойып, оның ұзын жақтарының бірін босатып орнатыңыз.
- 4.10. Ластанған шашыратқышты өлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоукі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-07 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы _____

Ораушы _____

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.


6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй.

Тегін байланыс желісі телефоны: 8-800-333-23-77.

Шамдалдың габариттері

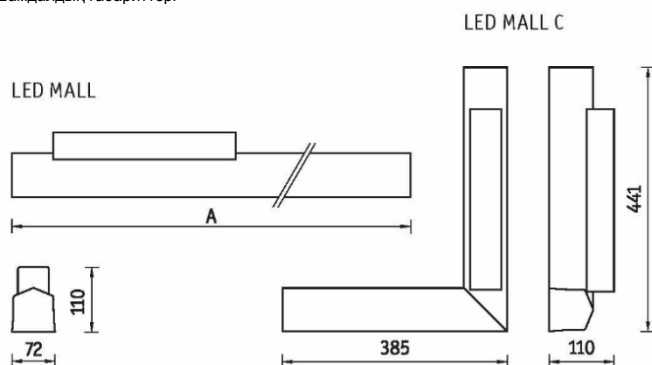

ТАА «Завод «Светлавия тэхнологі»

Свяцільня LED MALL

ПАШПАРТ

1. Призначэнне

- 1.1. Свяцільня на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.
- 1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ Р МЭК 60598-2-1, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ Р 51318.
- 1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.
- 1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP20 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.
- 1.5. Свяцільня маніруецца на паверхню столі на тросавых падвесах (max 2 метра). Сістэма падвесаў уваходзіць у камплект пастаўкі.
- 1.6. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – І.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1
Камплект для падвесу, шт.	1
Упакоўка, шт.	1
Пашпарт, шт.	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

- 4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».
- 4.2. Распакаваць свяцільню. Адкруціць заціск кабельнай утулкі, які змацоўвае столевы кубак з кранштэйнам, і ссунуць яго ўніз па прывадзе.
- 4.3. Устанавіць утулкі падвесу і плыток столевага кубка на паверхні столі, прасунуць канцы тросаў праз адтуліны ў накрывках утулак падвесу і замацаваць іх ва ўтулках.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

- 4.4. Підключиць сеткавы провад да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю: «L» – фаза, N – нуль,  – заземлення.
- 4.5. Ссуныць столевы кубак ушчыльную да паверхні столі і замацаваць з дапамогай заціску кабельнай утулкі да сталагага плытка.
- 4.6. Падвесіць святільню на тросах, устаўішы іх вольныя канцы у грыперы (трымальнікі, якія самі заціскаюцца). Адрэгуляваць вышыню і гарызантальнасць падвешанай святільні.
- 4.7. Далучыць провад, які ідзе ад сталагага канектара, да канектара святільні ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю і зафіксаваць яго хамутам.
- 4.8. Аналагічным чынам устанавіць наступную ў лініі святільню (п. 4.2.-4.7.) для мадыфікацый R, RD, C, CD – вуглавых модулі для злучэння ў лінію.
- 4.9. Устанавіць пластыкавы рассейвальнік, устаўішы яго наўкос і апусціўшы адзін з яго доўгіх бакоў.
- 4.10. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным раствору.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Святільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнана прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску _____

Кантралёр _____

Упакоўшчык _____

Святільня сертыфікаваная.


6. Гарантыйныя абавязкі

- 6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць святільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.
- 6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу святільні.
- 6.3. Тэрмін службы святільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:
- 8 гадоў – для святільняў, карпусы і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
 - 10 гадоў – для астатніх святільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Тэлефон бясплатнай гарачай лініі: 8-800-333-23-77.

Габарыты святільні

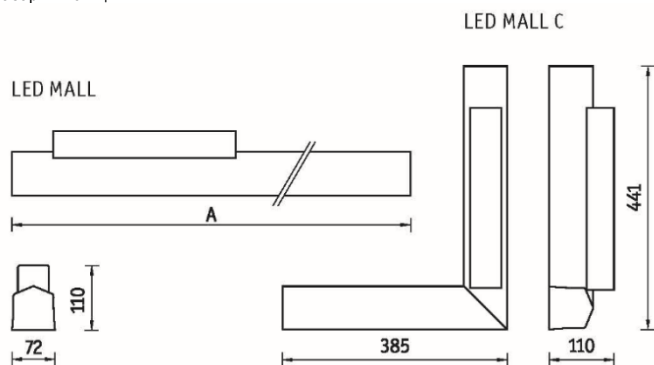

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світільник LED MALL

ПАСПОРТ

1. Призначення

- 1.1. Світільник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.
- 1.2. Світільник відповідає вимогам безпеки ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 60598-1, та EMC за ГОСТ CISPR 51318.
- 1.3. Світільник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Світільник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.
- 1.5. Світільник монтується на поверхню стелі на тросових підвісах (max 2 метра). Система підвісів входить до комплекту поставки.
- 1.6. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

2. Комплект поставки

Світільник, шт.	1
Комплект для підвісу, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл телқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

4. Правила експлуатації та установка

- 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.2. Розпакувати світильник. Відвернути затискач кабельної втулки, який скріплює чашку на стелі з кронштейном та зсунути її вниз по проводу.
- 4.3. Встановити втулки підвісу та пластик стелевої чашки на поверхні стелі, вдіти кінці тросів у отвори в кришках втулок підвісу і закріпити їх у втулках.
- 4.4. Підключити струмовий провід до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю: «L» – фаза, N – нуль,  – заземлення.
- 4.5. Зсунути чашку на стелі впритул з поверхнею стелі і прикріпити з допомогою затискача кабельної втулки до пластику стелі.
- 4.6. Підвісити світильник на тросах вставленням їхніх вільних кінців у грипери (самозатискальні тримачі). Відрегулювати висоту і горизонтальність підвішеного світильника.
- 4.7. Під'єднати провід, що йде від стельового конектора, до конектора світильника у відповідності зі вказаною полярністю і зафіксувати його хомутом.
- 4.8. Аналогічним чином встановити наступний у лінії світильник (п. 4.2.-4.7.) для модифікацій R, RD, C, CD – кутові модулі для з'єднання в лінію.
- 4.9. Встановити пластиковий розсіювач, вставляючи його під кутом та опускаючи одну з його довгих сторін.
- 4.10. Забруднений розсіювач очищувати м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Контролер _____

Пакувальник _____

Світильник сертифікований.


6. Гарантійні зобов'язки

- 6.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.
- 6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
- 6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
 - 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
 - 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77.

Габарити світильника

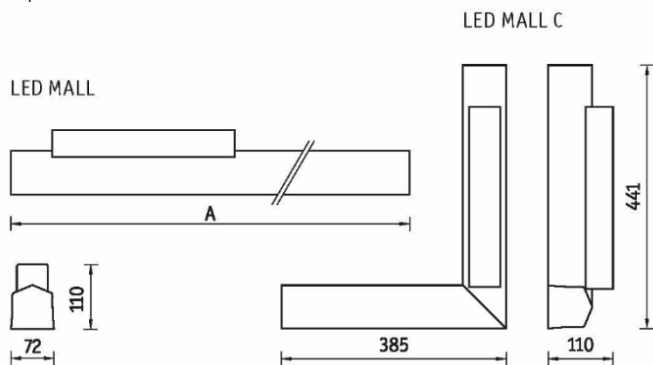

RUS

Артикул	Активная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, люмен	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Тип рассеивателя
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1510x110x72	6,0	Призматический рассеиватель
LED MALL D 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1510x110x72	5,7	
LED MALL D 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1510x110x72	5,5	
LED MALL RD 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1500x110x72	6,0	Призматический рассеиватель
LED MALL RD 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1500x110x72	5,7	
LED MALL RD 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1500x110x72	5,5	
LED MALL CD 25 4000K	25	4000	2200	>80	0,95	358x441x110	3,2	Призматический рассеиватель
LED MALL CD 50 4000K	50	4000	4400	>80	0,97	358x441x110	3,5	

ENG

Luminaire name	Active power, W	Color temperature, K	Luminous flux, lumen	Color rendering index, Ra	Power factor	Dimensions, mm, АхВхС	Weight, kg, max.	Type of the diffuser
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1510x110x72	6,0	Prismatic diffuser
LED MALL D 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1510x110x72	5.7	
LED MALL D 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1510x110x72	5.5	
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1500x110x72	6,0	Prismatic diffuser
LED MALL RD 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1500x110x72	5.7	
LED MALL RD 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1500x110x72	5.5	
LED MALL RD 25 4000K	25	4000	2200	>80	0.95	358x441x110	3,2	Prismatic diffuser
LED MALL CD 50 4000K	50	4000	4400	>80	0,97	358x441x110	3,5	

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

KAZ

Артикул	Белсенді қуаттылығы, Вт	Түстік температура, К	Жарықтық ағын, люмен	Жарық беру индексі, Ra	Қуаттылық коэффициенті	Габариттері, мм, АхВхС	Салмағы, кг көп емес	Шашыратқыш түрі
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1510x110x72	6,0	Призмалы шашыратқыш
LED MALL D 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1510x110x72	5,7	
LED MALL D 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1510x110x72	5,5	
LED MALL RD 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1500x110x72	6,0	Призмалы шашыратқыш
LED MALL RD 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1500x110x72	5,7	
LED MALL RD 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1500x110x72	5,5	
LED MALL CD 25 4000K	25	4000	2200	>80	0,95	358x441x110	3,2	Призмалы шашыратқыш
LED MALL CD 50 4000K	50	4000	4400	>80	0,97	358x441x110	3,5	

BLR

Артикул	Ақтыуная магутнасць, Вт	Колеравая тэмпература, К	Светлавы струмень, люмен	Індэкс колераперадачы, Ra	Казфіцыент магутнасці	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Тып расейвальніка
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1510x110x72	6,0	Прызматычны расейвальнік
LED MALL D 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1510x110x72	5,7	
LED MALL D 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1510x110x72	5,5	
LED MALL RD 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1500x110x72	6,0	Прызматычны расейвальнік
LED MALL RD 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1500x110x72	5,7	
LED MALL RD 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1500x110x72	5,5	
LED MALL CD 25 4000K	25	4000	2200	>80	0,95	358x441x110	3,2	Прызматычны расейвальнік
LED MALL CD 50 4000K	50	4000	4400	>80	0,97	358x441x110	3,5	

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул	Активна потужність, Вт	Кольорова температура, К	Світловий потік, люмен	Індекс кольоропередачі, Ra	Коефіцієнт потужності	Габарити, мм, АхВхС	Маса, кг, не більше	Тип розсіювача
LED MALL D 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1510x110x72	6,0	Призматичний розсіювач
LED MALL D 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1510x110x72	5,7	
LED MALL D 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1510x110x72	5,5	
LED MALL RD 100 4000K	100	4000	8000	>80	0,97	1500x110x72	6,0	Призматичний розсіювач
LED MALL RD 70 4000K	70	4000	6000	>80	0,99	1500x110x72	5,7	
LED MALL RD 50 4000K	50	4000	4000	>80	0,97	1500x110x72	5,5	
LED MALL CD 25 4000K	25	4000	2200	>80	0,95	358x441x110	3,2	Призматичний розсіювач
LED MALL CD 50 4000K	50	4000	4400	>80	0,97	358x441x110	3,5	